



KONZOL-2000 KFT.

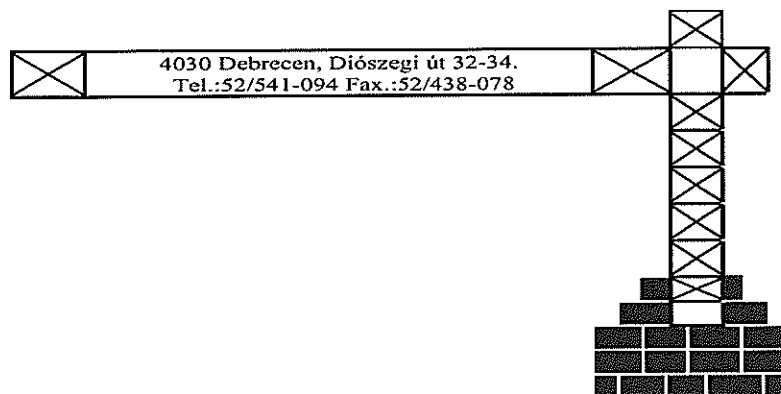

**1135 BUDAPEST, KISGÖMB UTCA 26. ALATTI
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS
ÁTÉPÍTÉSE**

HRSZ.:27272

JEGYZŐKÖNYVEK, FELÜLVIZSGÁLATOK



Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1858/21.

IVÓVÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Környezetmikrobiológiai Laboratórium
A NAH által NAH-1-1828/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve, címe: Aqua Solutions Magyarország Kft.
1139 Budapest, Teve utca 24-28. A. lház 5. emelet 8.

Minta származási helye: Duna Művészegyüttes székháza
1138 Budapest, Kisgömb utca 26.
mosdó, kézmosó

Minta jelölése: 1858

Minta típusa: ivóvíz

Mintavétel időpontja: 2021.08.18. 11 óra 30 perc

Mintavételt végezte: Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Környezetmikrobiológiai Laboratórium

Mintavétel státusza: akkreditált


Minta laboratóriumba érkezésének időpontja: 2021.08.19. 09óra 00perc

Vizsgálatok megkezdésének időpontja: 2021.08.19.

Vizsgálatok befejezésének időpontja: 2021.08.23.

Vizsgálatokat végezte: Szalainé Hacker Mária

Vizsgálatokat ellenőrizte: Tóth Tünde



ÉRTÉKELÉS AZ 1858/21. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVHÖZ

Megrendelő neve, címe: Aqua Solutions Magyarország Kft.
1139 Budapest, Teve utca 24-28. A. lház 5. emelet 8.

Minta származási helye: Duna Művészegyüttes székház
Budapest XIII.kerület, Kisgömb utca 26.

Minta jelölése: 1858

Minta típusa: ivóvíz

Mintavétel időpontja: 2021.08.18.

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet határértékei és a minta eredményei:

	Határérték	1858/21.
Coliform /100mL	0	0
E. coli /100mL	0	0
Enterococcus /100mL	0	0
Telepszám 22°C /mL	400	2

Értékelés: Az 1858/21. számú vízminta eredménye nem haladja meg a határértéket.
Melléletek: 1858/21. számú vizsgálati jegyzőkönyv

Az értékelés kiadásának ideje: 2021.08.23.

Ladányi Sándor
laboratóriumvezető

Nyomáspróba jegyzőkönyv

Vizsgálat helyszíne: Budapest Kisgömb u 26 épület helyiségek hűtésére szolgáló klímaberendezések hűtőkörei.

Vizsgált munka: Klíma hűtőkörök nyomáspróbája.

Nyomáspróba közeg: nitrogén 4.6

Vizsgálat módja: nyomásérték mérése

Vizsgálati eszköz: típus: TESTO 525 GON 11000
gyári szám: 1030652
pontossági osztály: 0,2 %


Kalibrálási szám: THV-5013/2020 Pharmavalid kalibráló labor

	Kezdés	Befejezés
Dátum, idő	2021 08 16. 18óra 10 perc	2021 08 18. 16óra 25 perc
Nyomás (bar)	30	30
Környezeti hőmérséklet C	27	27

A fenti adatok alapján megállapítom, hogy a rendszer tömített, üzemeltetésre alkalmas. Szivárgás, nyomásesés nem tapasztalható.

Minősítése: Megfelelő Nem megfelelő

Nádudvar 2021 08 18

TG KLÍMA KFT.
4030 Debrecen, Török Ignác u 3
Adószám 14359858-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-015162
CIB BÉnk: 10701283-47690400-51100005
Mobil/06-26-167-1676

Tar Gábor
TG Klíma Kft
20 587 16 76

Légtechnika Mérési Jegyzőkönyv

MSZ EN 12599:2013

radel & hahn zrt.

H-4028 Debrecen, Kassai út 92.



Projekt: Kisgömb utcai táncház
 Helyszín: 1135-Budapest Kisgömb utca 26.
 Rendszer neve: Komfort légtechnikai rendszer
 Rendszer száma: Komfort légtechnikai rendszer

Feladat: Mérés, beszabályzás
 Végezte:
 Ellenőrizte:
 Dátum: 2021.08.06. Oldal: 1 / 1

Jkv. száma: 2021/21433/LK1-rendszer
 Rajz száma: GSZ-1; GSZ-2; GSZ-3; GSZ-4; GSZ-5

Mérőműszer típus: Testo 400 (klíma- és légtechnikai mérőműszer), 417 (szárnykerekes légszélességmérő)
 Gyári száma: 00260006; 00227078
 Kalibráció dátuma: 2020

Mért légmennyiségek

Helyiség megnevezés	Szint	Helyiség szám	Nyomás-viszony	Tervezett légmennyiség: befúvás [m3/h]	Mért légmennyiség: befúvás [m3/h]	Eltérés [%]	Tervezett légmennyiség: elszívás [m3/h]	Mért légmennyiség: elszívás [m3/h]	Eltérés [%]
Kis próbaterem	plince	P.06	Kiegyenlített	300	305	1,67	300	300	0,00
Teakonyha	plince	P.02	Kiegyenlített	200	205	2,50	200	197	-1,50
Mosdó	plince	P.03	Csak elszívás	0	0	0,00	50	49	-2,00
Férfi öltöző	plince	P.12	Csak befúvás	200	202	1,00	0	0	0,00
Férfi zuhany	plince	P.16	Csak elszívás	0	0	0,00	100	102	0,00
Férfi WC	plince	P.14	Csak elszívás	0	0	0,00	50	50	0,00
Férfi WC	plince	P.15	Csak elszívás	0	0	0,00	50	48	-4,00
Női öltöző	plince	P.07	Csak befúvás	200	200	0,00	0	0	0,00
Női WC	plince	P.09	Csak elszívás	0	0	0,00	50	52	4,00
Női WC	plince	P.10	Csak elszívás	0	0	0,00	50	49	-2,00
Női zuhany	plince	P.11	Csak elszívás	0	0	0,00	100	103	3,00
Mosó szoba	Földszint	0.04	Kiegyenlített	100	103	3,00	100	101	1,00
Tárgyaló	Földszint	0.08	Kiegyenlített	200	201	0,50	200	196	-2,00
Női mosdó	Földszint	0.09	Csak elszívás	0	0	0,00	50	48	-4,00
Férfi mosdó	Földszint	0.10	Csak elszívás	0	0	0,00	50	49	-2,00
Nagy próbaterem	1.emelet	1.04	Tűnyomás	900	910	1,11	850	840	-1,18
Női öltöző	1.emelet	1.15	Csak befúvás	50	53	6,00	0	0	0,00
Női zuhany	1.emelet	1.14	Csak elszívás	0	0	0,00	100	97	-3,00
Női WC	1.emelet	1.13	Csak elszívás	0	0	0,00	50	50	0,00
Női WC	1.emelet	1.12	Csak elszívás	0	0	0,00	50	48	-4,00
Férfi WC	1.emelet	1.08	Csak elszívás	0	0	0,00	50	48	-4,00
Férfi mosdó	1.emelet	1.07	Csak befúvás	50	53	6,00	0	0	0,00
Férfi öltöző	1.emelet	1.09	Csak befúvás	100	98	-2,00	0	0	0,00
Férfi zuhany	1.emelet	1.10	Csak elszívás	0	0	0,00	100	96	-4,00
Zenekariz szoba	2.emelet	2.08	Kiegyenlített	150	148	-1,33	150	144	-4,00

Aláírás:

radel & hahn zrt.
 IPAR-, SZOLGÁLTATÓ ÉS KISKÖZLELMÉNYI ZRT.
 H-4028 Debrecen, Kassai út 92.
 Tel.: (52) 448-441 Fax: (52) 415-258
 Adószám: 10701489-2-09

Dátum: 2021.08.06