FEDELES ISTÁLLÓ

LOVASAKADÉMIA

TŰZRIADÓ TERV

MATE

KAPOSVÁRI CAMPUS

1. AZ ÉPÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK

Megnevezés: MATE Kaposvári Campus Lovasakadémia Fedeles Istálló

Címe: 7400 Kaposvár, Guba S u.40.

Megközelítési lehetőség:

- Főút felőli úton
- Fészerlaki útról

Az épület 2 szintből áll:

- fölszint, összes alapterülete: 2100 m^2
- Lelátó

Az épület befogadó képessége: 2200 fő

Tűzoltó vízforrás: A campus területén föld feletti és föld alatti tűzcsapokról, illetve fali tűzcsapokról.

Az épület leírása:

Közműelzárási lehetőségek:

GÁZ: A fedeles lovarda Keleti oldalán található szürke gázelzáró szekrényben található.
VILLANY: Tűzvédelmi Főkapcsoló a fedeles lovarda Keleti oldalán található

Tűzjelző Központ: Nincs

Kockázati Osztályba sorolás: AK = Alacsony Kockázati osztály

2. A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK

Megnevezés:	KAPOSVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
	KAPOSVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
Telephely:	7400 Kaposvár, Somssich P u.7.
Telefon:	**112**

3. FELADATOK TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN

Az épületben tartózkodóknak (dolgozóknak, vendégeknek egyaránt) kötelessége, hogy aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy ezekről tudomást szerez, azonnal hívja fel a közelben tartózkodó személyek figyelmét a veszélyhelyzetre (pl. tűz van az első emeleten felkiáltással), hogy a veszélyeztetett területet idejében el tudják hagyni.

A tűzesetet jelezni kell:

- Telefonon keresztül a **112-es** segélyhívó telefonszámon a Tűzoltóságnak,
- A campus legközelebbi portaszolgálatára (kollégiumi porta mellékszáma belső vonalon: **1222** főporta **1111** vagy **06-82-505-800)**,
- A telefonvonalak meghibásodása esetén személyesen a Tűzoltóságnak.

A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a létesítmény megnevezését, címét és a káreset pontos helyét;
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- a tűz az intézmény melyik részén keletkezett /emelet vagy földszint/ és milyen jellegű helyiségre terjedt ki;
- milyen helyiségek vannak további veszélyben, a tűz hová terjedhet át;
- történt-e személyi sérülés (ha igen, hány fő érintett és milyen súlyosságú a sérülés);
- emberélet van-e veszélyben (ha igen, hány fő);
- a jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon hívószámát.

Minden tűzesetről tájékoztatni kell:

- A katasztrófavédelmet (Tűzoltóságot)	112,
- a felügyeletet ellátó műszaki személyzetet	06-30-600-8534,
- a tűzvédelmi vezetőt	06-30-362-4145,
- a campus tűzvédelmi referensét	06-30-512-4456
mentőket	112.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenti a tűzoltóságnak. A kár színhelyét biztosítva változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálatot tartó vezető intézkedéséig.

4. KIÜRÍTÉS

A tűzjelzés végrehajtása után a pánik megakadályozás mellett azonnali intézkedést kell tenni az épületben tartózkodók biztonságos kimenekítésére.

Az épületben szolgálatot teljesítő portás és a felügyeletet ellátó műszaki személyzet, valamint rendezvény esetén a helyszín biztosításával megbízott személyek koordinálják az épületrészek kiürítését, a rend fenntartását. Munkaidőben a portai szolgálat munkatársai kinyitják és nyitott állapotban rögzítik a menekülésre szolgáló valamennyi ajtót. Rendezvények esetén annak teljes ideje alatt kötelező az ajtók nyitott állapotban való rögzítése (kivételt ez alól az képezhet, ha a behajtott ajtó élőerős felügyelete megoldott) és a menekülési utak szabadon hagyása.

A kiürítés az épület nyugati oldalán található gyepes legelőre történik.

5. ÁRAMTALANÍTÁS

Tűz esetén a szolgálatot teljesítő portás azonnal értesíti a villanyszerelő ügyeletet, hogy az áramtalanításra felkészüljenek. Az épületben csak olyan tűzvédelmi főkapcsoló van, amit kizárólag villanyszerelő kapcsolhat le.

6. TŰZOLTÁS ÉS MENTÉS

A rendelkezésre álló eszközökkel (az épületben elhelyezett kézi tűzoltó készülékekkel és a szerelvényekkel ellátott fali tűzcsapokkal) a kezdődő tűz közelében tartózkodóknak életkor, egészségi és fizikai állapot alapján elvárható személyes részvétellel meg kell kezdeni a tűz oltását, meg kell akadályozni a tűz továbbterjedését.

A tűzoltási, illetve mentési munkában a portaszolgálat dolgozói minden esetben kötelesek részt venni.

Tűz esetén intézkedni kell a tűzesettel összefüggő további veszély (pl. veszélyes anyag gyulladása) elhárítására.

7. INTÉZKEDÉS MUNKASZÜNETBEN

Munkaszüneti időben, napokon, illetve amikor nincs rendezvény – a szolgálatot teljesítő portaszolgálatnak kell a következő intézkedéseket megtennie tűz esetén:

1. Tudomására jutott tüzet azonnal jelzi a 112 számon, tűzjelző berendezés tűzjelzése esetén az őrtárs ellenőrzi a jelzés valódiságát.
2. A tűzjelzés és segítségkérés után a lehető legrövidebb időn belül értesíti a felelős személyeket, elsősorban:

szükség esetén a villanyszerelő ügyeletet	Ügyeleti rend portára leadva
víz- és gázszerelő ügyeletet	Ügyeleti rend portára leadva
mentőket	112.

3. A megérkező tűzoltóegységeknek meg kell adni a szükséges felvilágosítást, és továbbiakban a tűzoltóegység vezetőjének utasítását maradéktalanul végre kell hajtani.

8. A TŰZ KELETKEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL LEGFONTOSABB VESZÉLYFORRÁSOK

- Az épület alagsorában található raktár. Minden ilyen jellegű helyiségben, vagy annak közelében található legalább egy darab 6kg-os ABC típusú tűzoltó készülék. Az ott munkát végző munkatársak ezek használatára különösen ki lettek oktatva.

- Elektromos rendszer hibájából bekövetkező tűz.

- Természeti események, terrortámadás.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tűzriadó Tervet naprakész állapotban kell tartani. Az esetleges változásokat a tűzvédelmi főelőadó köteles folyamatosan a tűzriadó tervbe átvezetni.

A Tűzriadó Terv egy komplett példányát a főportán, és a gépészaula portáján, a portaszolgálat tagjai részére mindig hozzáférhető helyen kell tartani.

A Tűzriadó Terv alapján a tűzvédelmi főelőadónak szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tűzriadót kell megszerveznie és végrehajtatnia.

A végrehajtott tűzriadóról dokumentációt kell készíteni, mely tartalmazza:

- a gyakorlat időpontját,
- a gyakorlat menetét,
- az érintett dolgozói és hallgatói létszámot,
- a kiürítés időtartamát,
- rövid értékelést.

Készítette:

[redacted]

Kaposvár, 2026. 09. 21.

Melléklet

Jelmagyarázat:

Menekülési útvonal

Kijárat

Villamos kapcsolószekrény

Tűzoltó készülék

(csak a közterületen lévők vannak jelölve)

Fali tűzcsap

Lift

FEDELES LOVARDA
7400 Kaposvár
Guba S. u. 40.

TŰZRIADÓ TERV / FEUERALARM PLAN / FIRE PLAN

TŰZ ESETÉN:
- Őrizze meg a nyugalmát, kövesse a biztonsági személyzet és a tűzoltók utasításait. A többi látogató körében tartózkodjon a pánikkeltéstől. Ha a ruhája meggyulladt, attól a padlón kúszva próbáljon megszabadulni
- A fenti rajzon a menekülés irányát az ikonok és a nyilak mutatják.

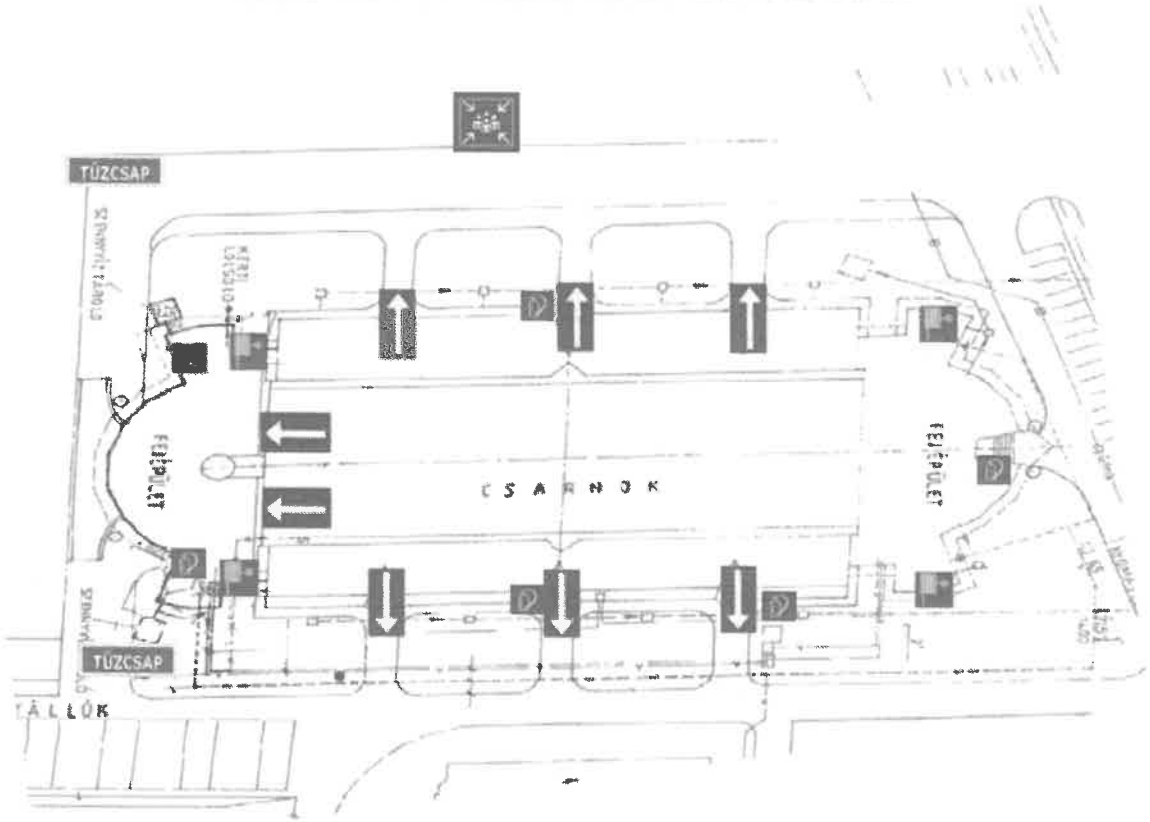

Jelmagyarázat:

FALI TŰZCSAP - FEUERLÖSCH-ANSCHLUSS - HYDRANT

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK - LAGE DES LÖSCHGE-RÄTES - LOCATION OF FIRE-EXTINGUISER

GYÜLEKEZÉSI HELY / PUNKT / RALLYING POINT

MENEKÜLÉS IRÁNYA - FLUCHT WEG - EMERGENCY EXIT

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁM: 112

Készitette: [redacted]